


N° de commande: 5LZ930203 | GTIN (EAN): 4058352386682


## Description du produit:

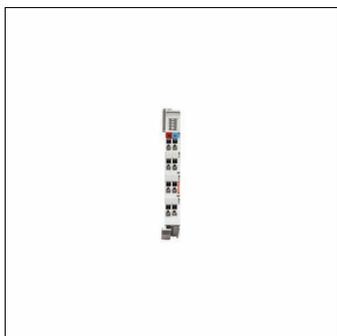

SITECO Connect 11 borne de mesure de puissance, contrôle centrale - connexion à l'éclairage ou à la gestion du bâtiment, type de pose: encastré, emplacement de pose: dans un répartiteur électrique, degré de protection (total): IP20, marquage: CE, tension: 24V, type de tension: CC, 1 x K-Bus, unité d'emballage: 1 pièce

IP 20 

Pds (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352386682

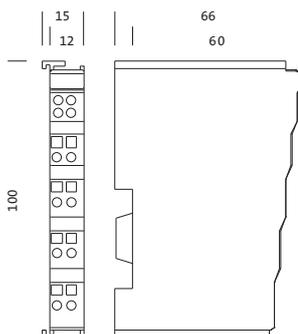

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -

N° de commande: 5LZ930203 | GTIN (EAN): 4058352386682

## Description technique détaillée:



### Données caractéristiques

- Gamme de systèmes: Siteco Connect 11
- Type de produit: boîtier de commande
- Nom du produit: SITECO Connect 11
- N° de commande: 5LZ930203

### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Plage de température (fonctionnement): -25..+60°C
- Marque de contrôle, marquage: CE

### Matière, Couleur

- Spécification de couleur: gris

### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: encastré, dans un répartiteur électrique

### Raccordement électrique

- Tension nominale: 24V, CC

### Dimensions, Poids

- Longueur: 100mm
- Largeur: 12mm
- Hauteur: 68mm
- Poids: 0,1kg


### Entrées

#### 1x K-Bus

- Possibilité: courant système 115mA

N° de commande: 5LZ930203 | GTIN (EAN): 4058352386682

**Dimensions:**

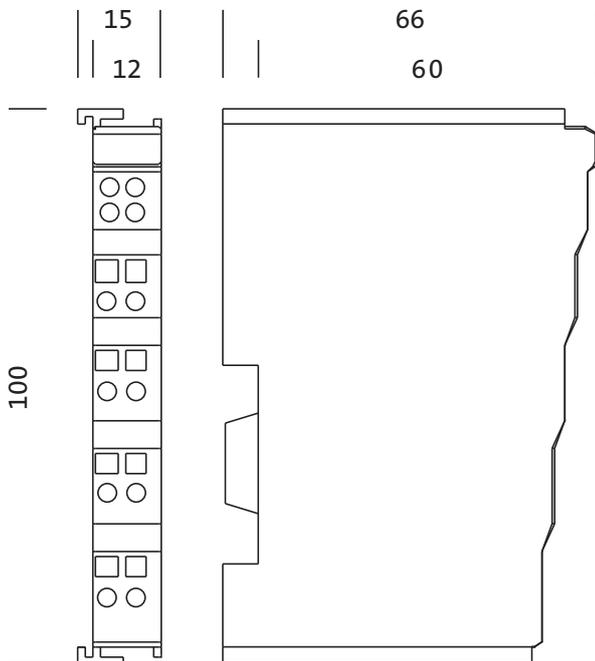

Il est obligatoire de respecter les instructions de montage lors de la planification et de l'installation de l'installation électrique (à trouver sur [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolérances liées aux données thermiques, électriques et photométriques selon IEC 62722

Situation 09.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs - Assurez-vous d'avoir toujours la dernière version -