


# SIRIUS®

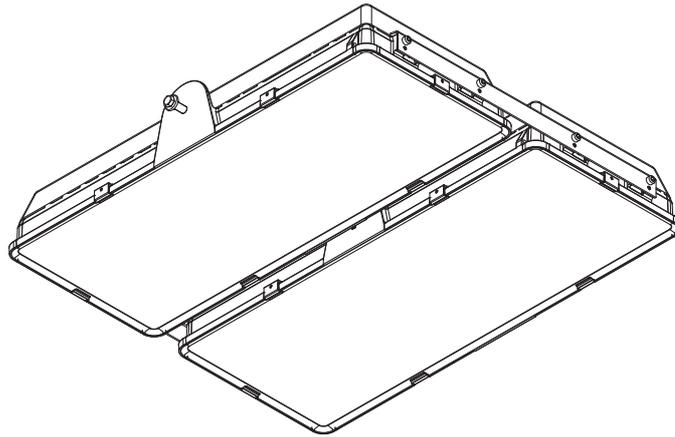

## **Hinweis zur Erstinbetriebnahme/ Komponententausch**

Bei der Erstinbetriebnahme bzw. nach erfolgtem Komponententausch führt Sirius einen internen Systemtest durch. (Dauer bis zu 2 Minuten)

Schalten Sie den Fluter während dieser Zeit nicht aus oder trennen ihn vom Netz und senden Sie keine Steuerungs-, Adressierungs- oder Diagnosebefehle etc.

Der erfolgreich abgeschlossene Test wird mit einem einmaligen kurzen Blinken bestätigt. Danach ist der Fluter einsatzbereit.


## **Note on initial commissioning / component replacement**


During initial startup or after a component has been replaced, Sirius performs an internal system check. (Duration up to 2 minutes)

Do not switch off the floodlight during this time or disconnect from mains and do not send control-, addressing- or diagnostic commands etc.


The successfully completed test is confirmed with a single short flash. After that, the floodlight is ready for use.

**siteco**





# SIRIUS®

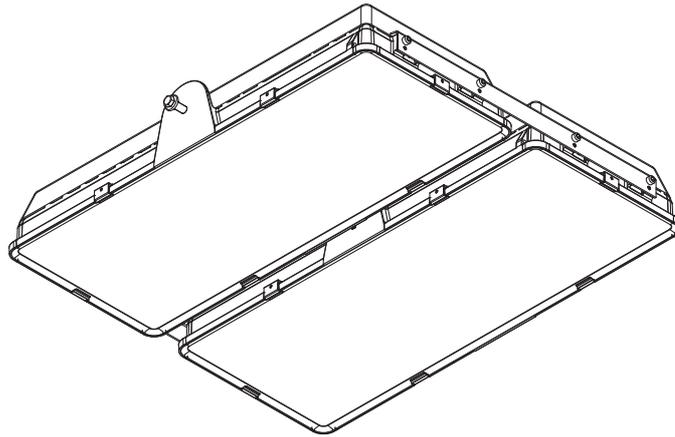

## **Hinweis zur Erstinbetriebnahme/ Komponententausch**

Bei der Erstinbetriebnahme bzw. nach erfolgtem Komponententausch führt Sirius einen internen Systemtest durch. (Dauer bis zu 2 Minuten)

Schalten Sie den Fluter während dieser Zeit nicht aus oder trennen ihn vom Netz und senden Sie keine Steuerungs-, Adressierungs- oder Diagnosebefehle etc.

Der erfolgreich abgeschlossene Test wird mit einem einmaligen kurzen Blinken bestätigt. Danach ist der Fluter einsatzbereit.

## **Note on initial commissioning / component replacement**

During initial startup or after a component has been replaced, Sirius performs an internal system check. (Duration up to 2 minutes)

Do not switch off the floodlight during this time or disconnect from mains and do not send control-, addressing- or diagnostic commands etc.

The successfully completed test is confirmed with a single short flash. After that, the floodlight is ready for use.

**siteco**