


Licross[®]

Trunking Sensor PE1


56TN1SDSPE1B

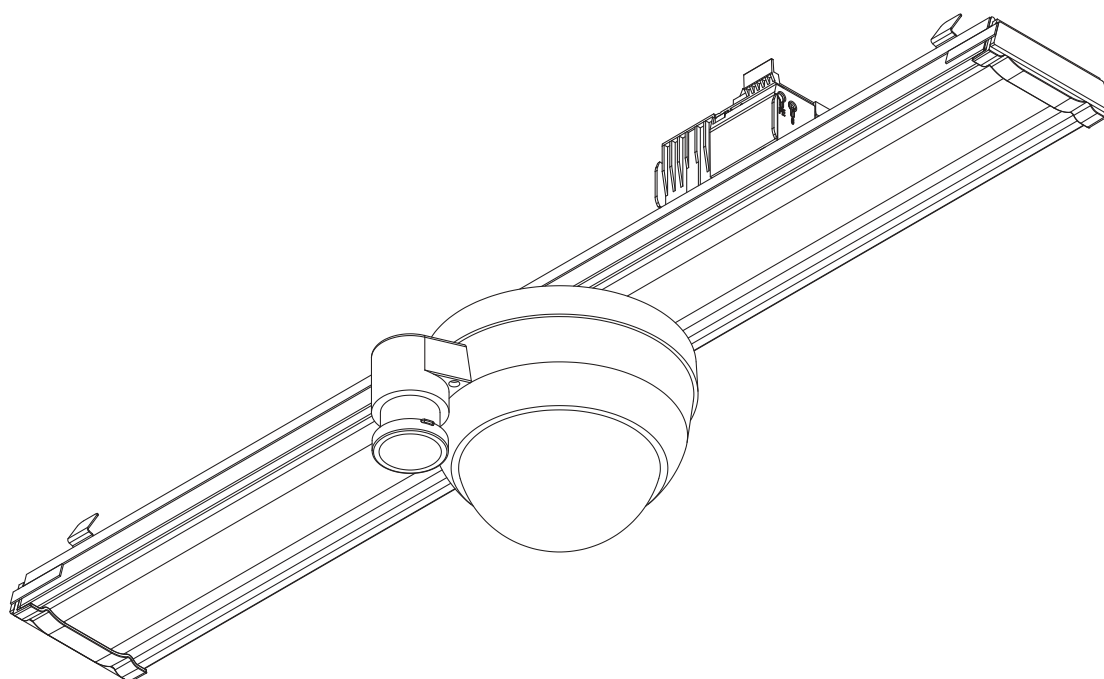


siteco

Licross® - Trunking Sensor PE1

[mm]

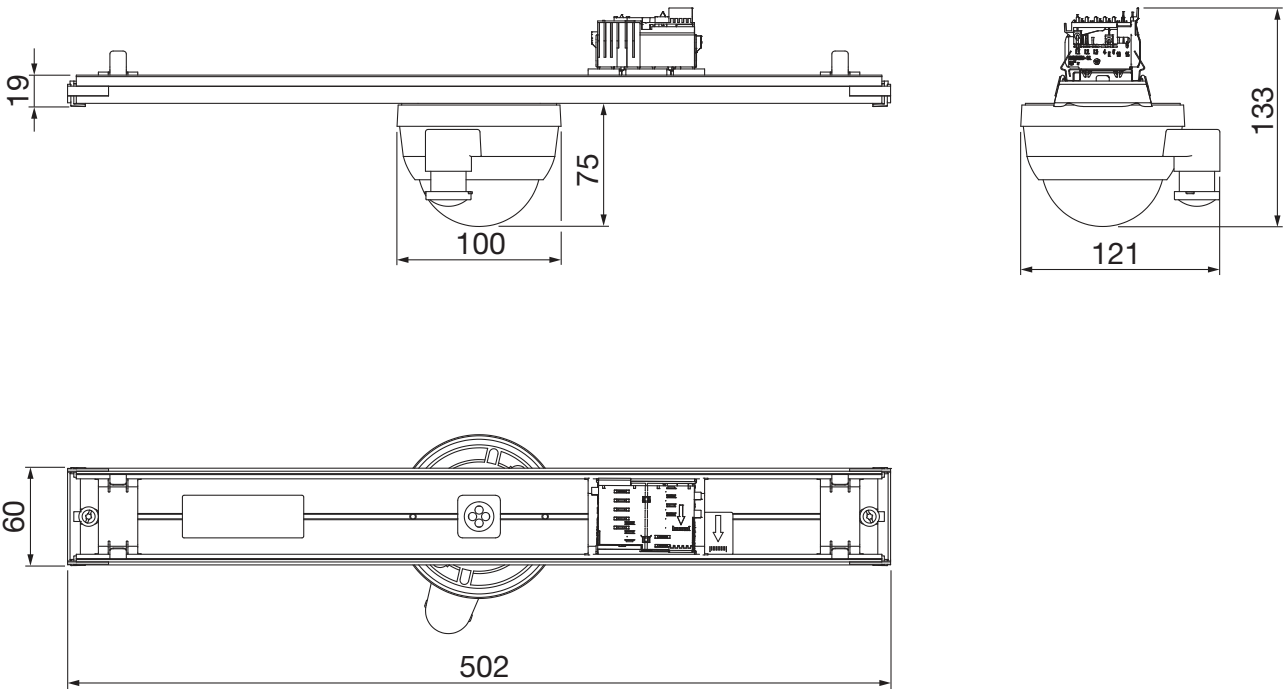


 = 0.9




	L1 (1)	●→→→	L2 (2)	●→→→	L3 (3)	●→→→	L' (4)	●→→→	L'' (5)		R (6)		PE (7)
D2+ (8)	←←←●	D1+ (9)		D2- (10)	←←←●	D1- (11)		N (12)	●→→→	N' (13)	●→→→	N'' (14)	


Die individuelle Auslegung der Elektroinstallation muss gemäß den Installationsrichtlinien IEC 60364 / DIN VDE 0100 erfolgen. Zudem sind die Einschaltströme, die Abschaltbedingungen für Schutzeinrichtungen (Schleifenimpedanz) und die Einhaltung des max. zulässigen Spannungsfalls zu beachten.

The individual design of the electrical installation must be realized in accordance with the installation guidelines IEC 60364 / DIN VDE 100. In addition, the switch-on currents, the switch-off conditions for protective devices (loop impedance) and compliance with the maximum permissible voltage drop must be observed.

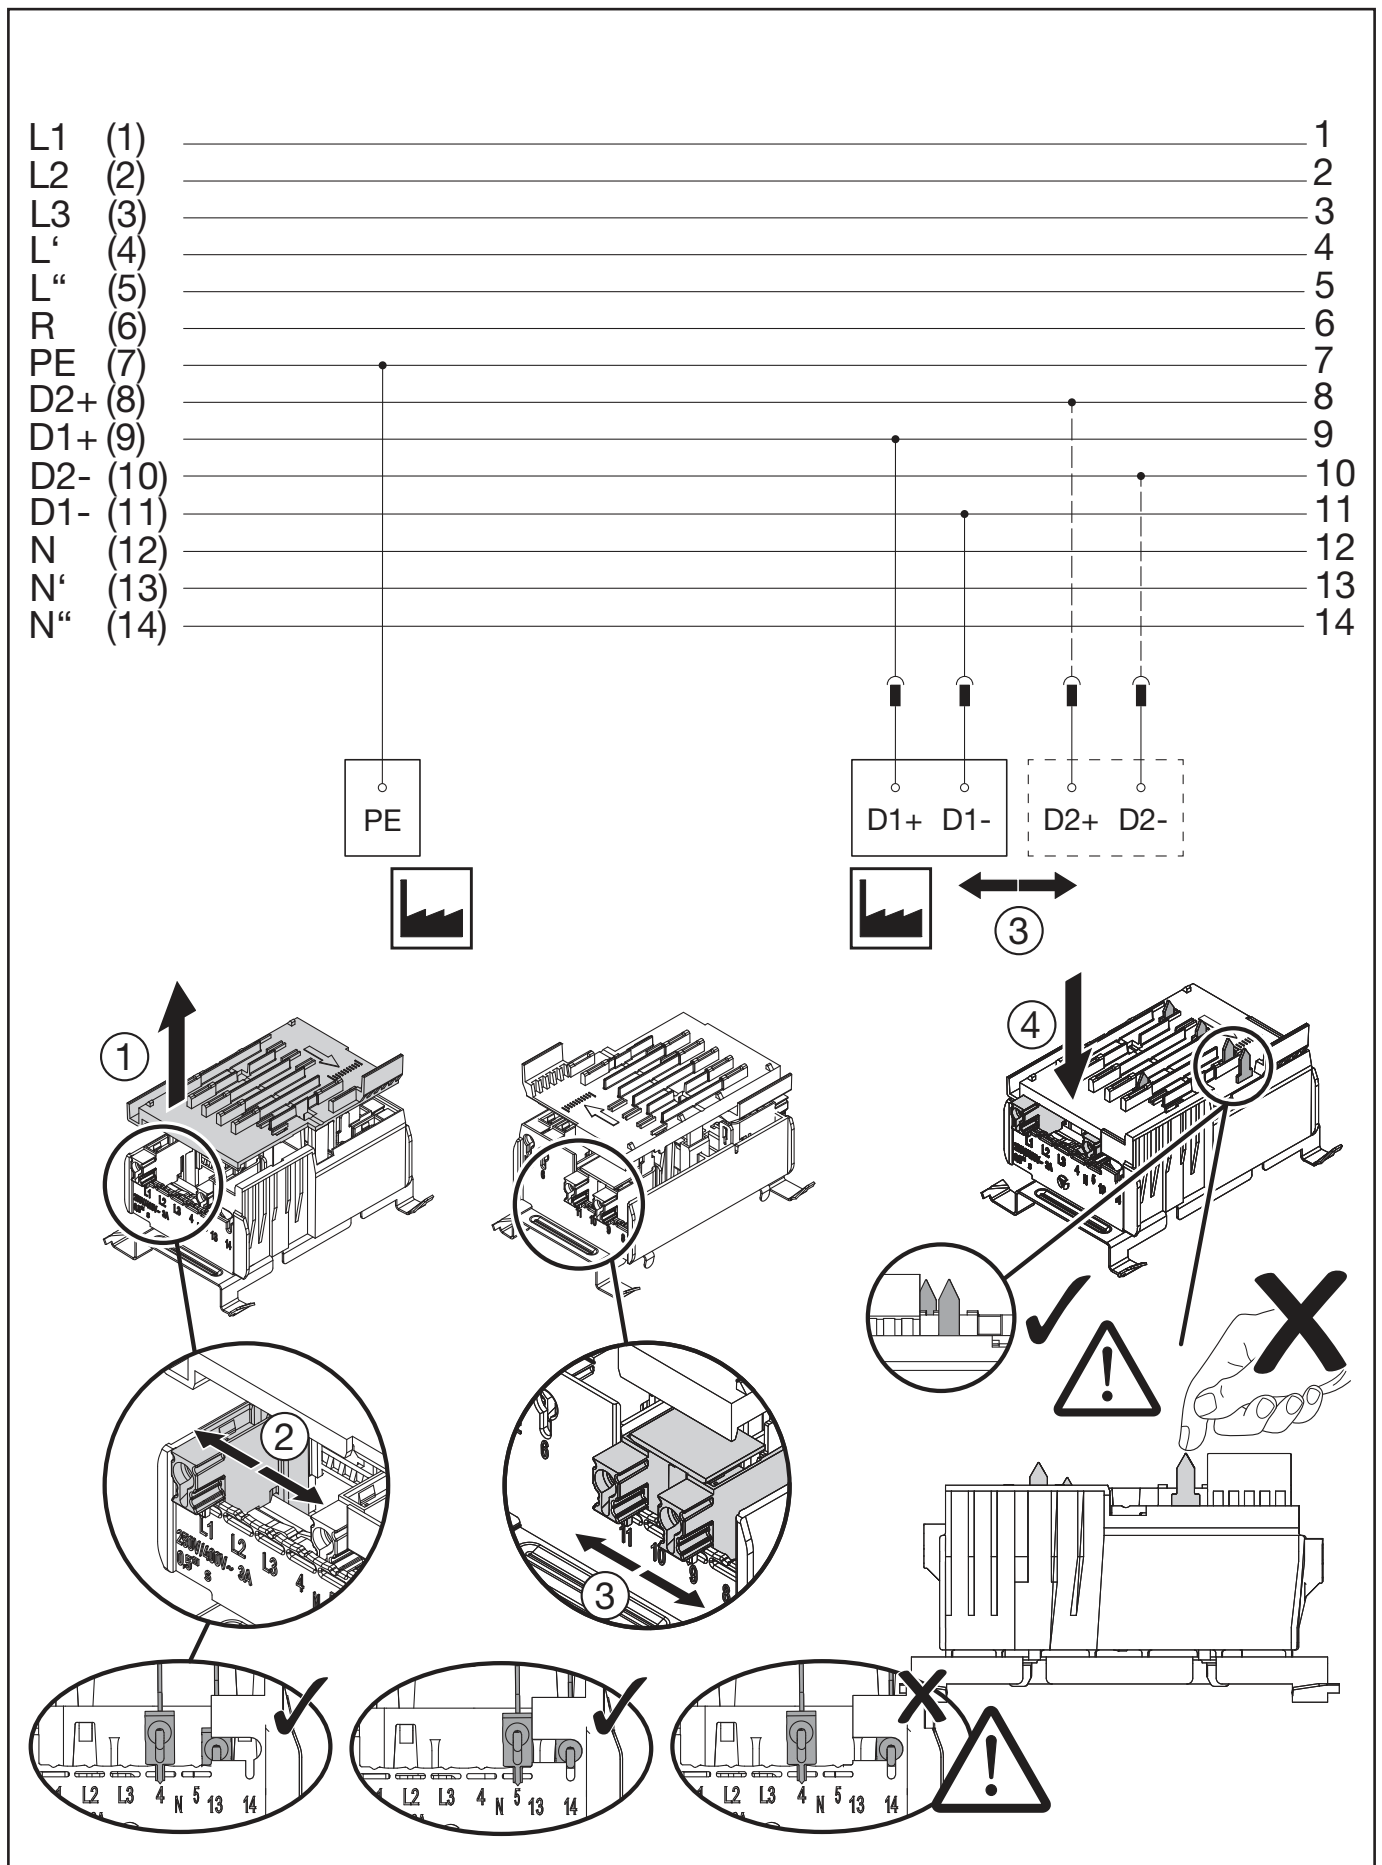


- 1 Umgebungstemperatur während der Installation: +5°C...+40°C
Ambient temperature during installation:


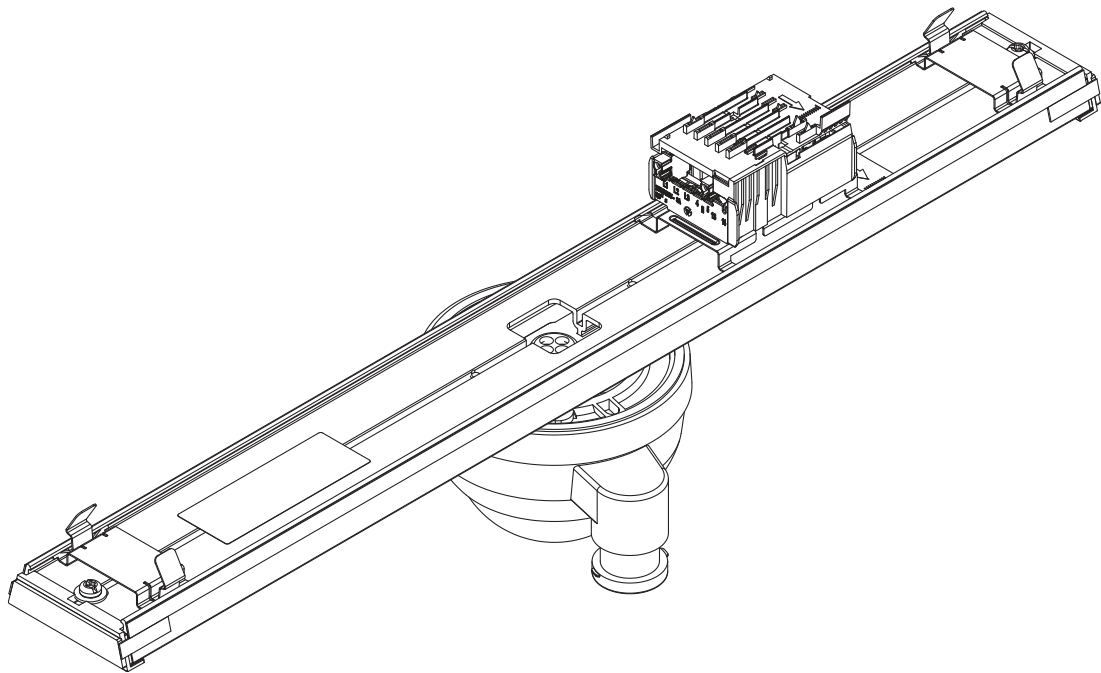


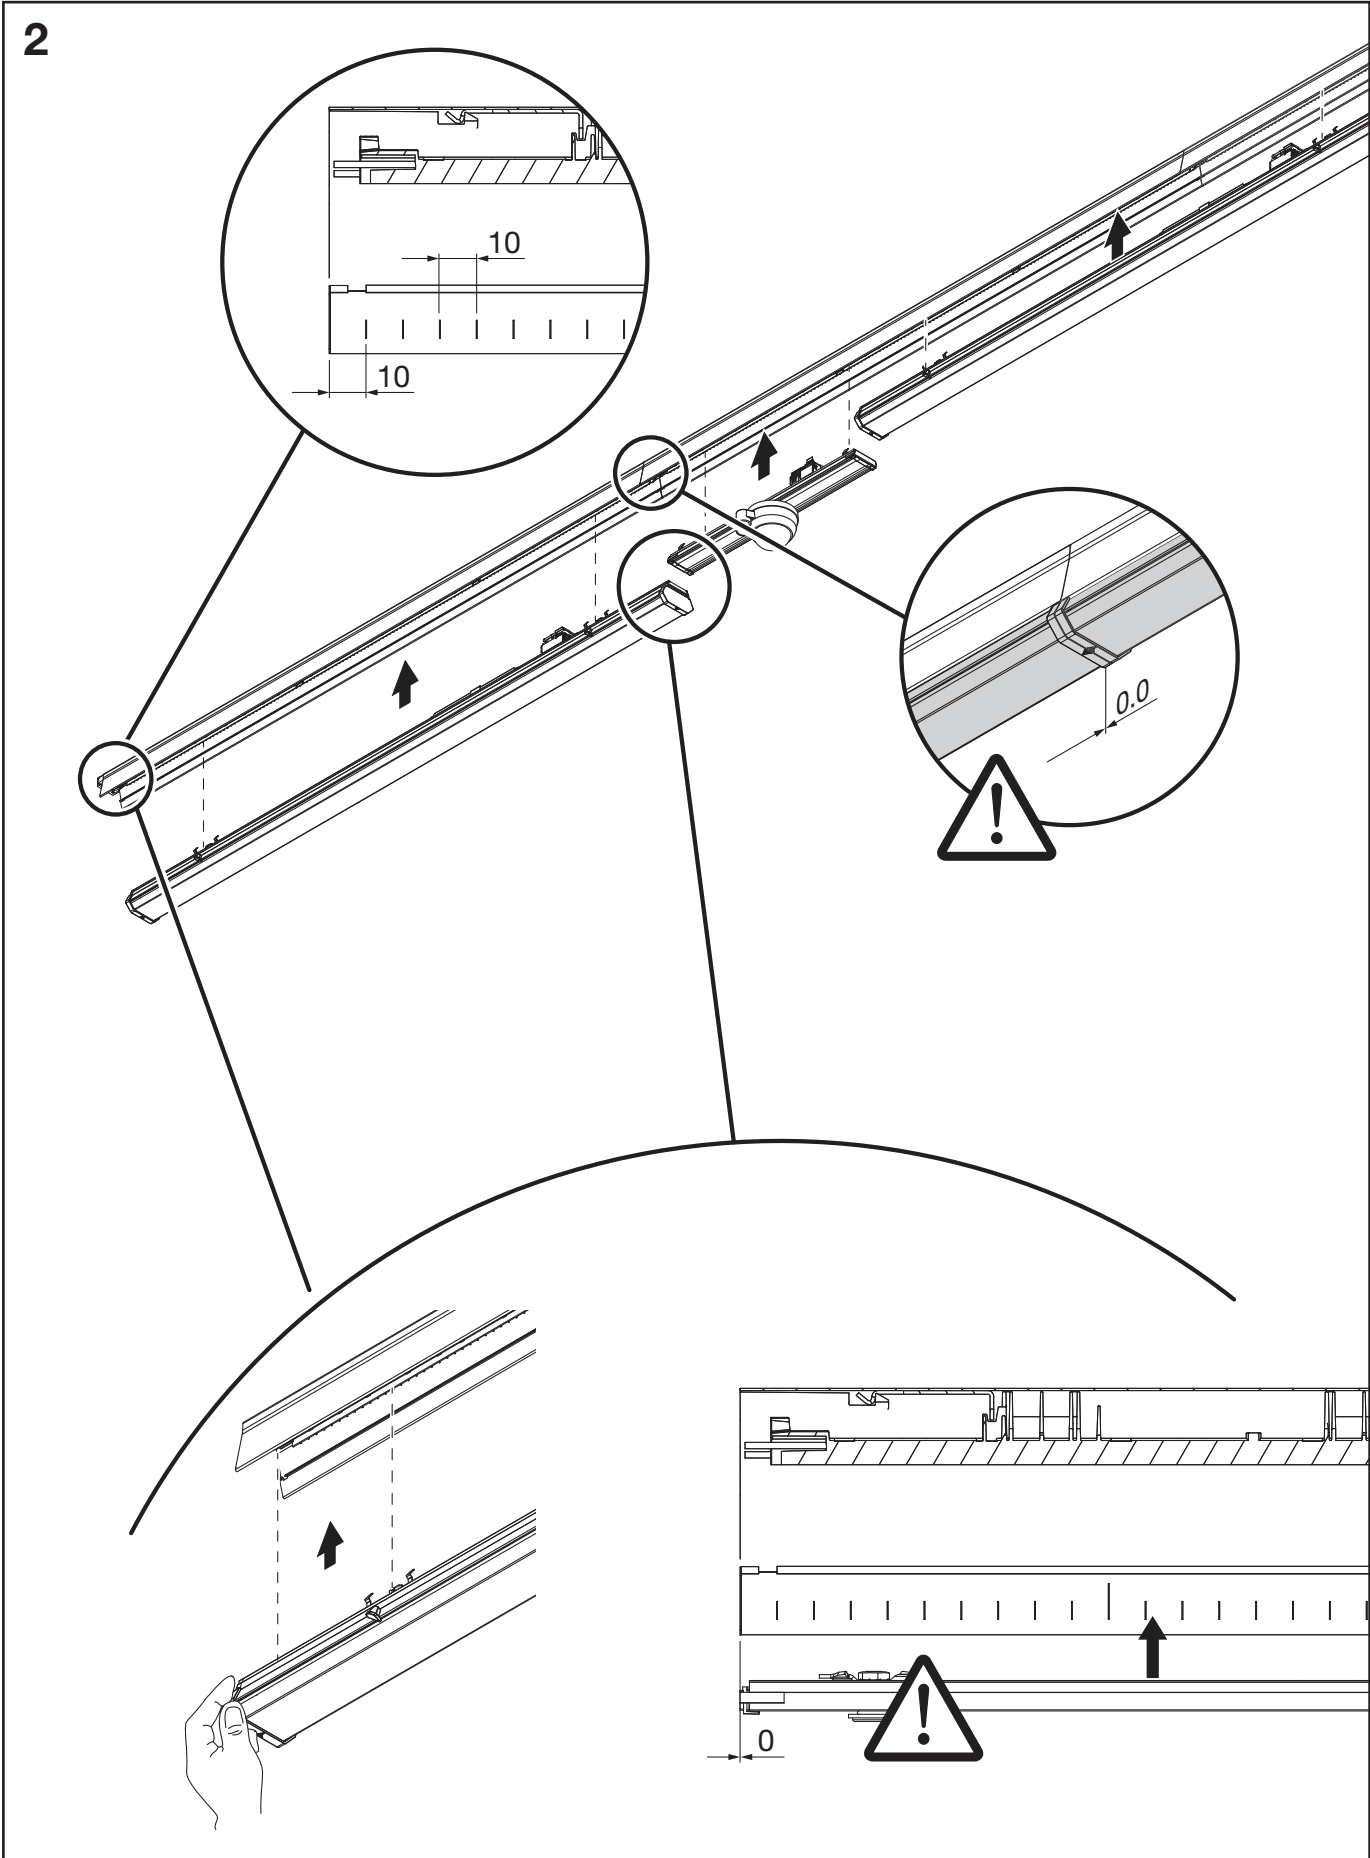


3

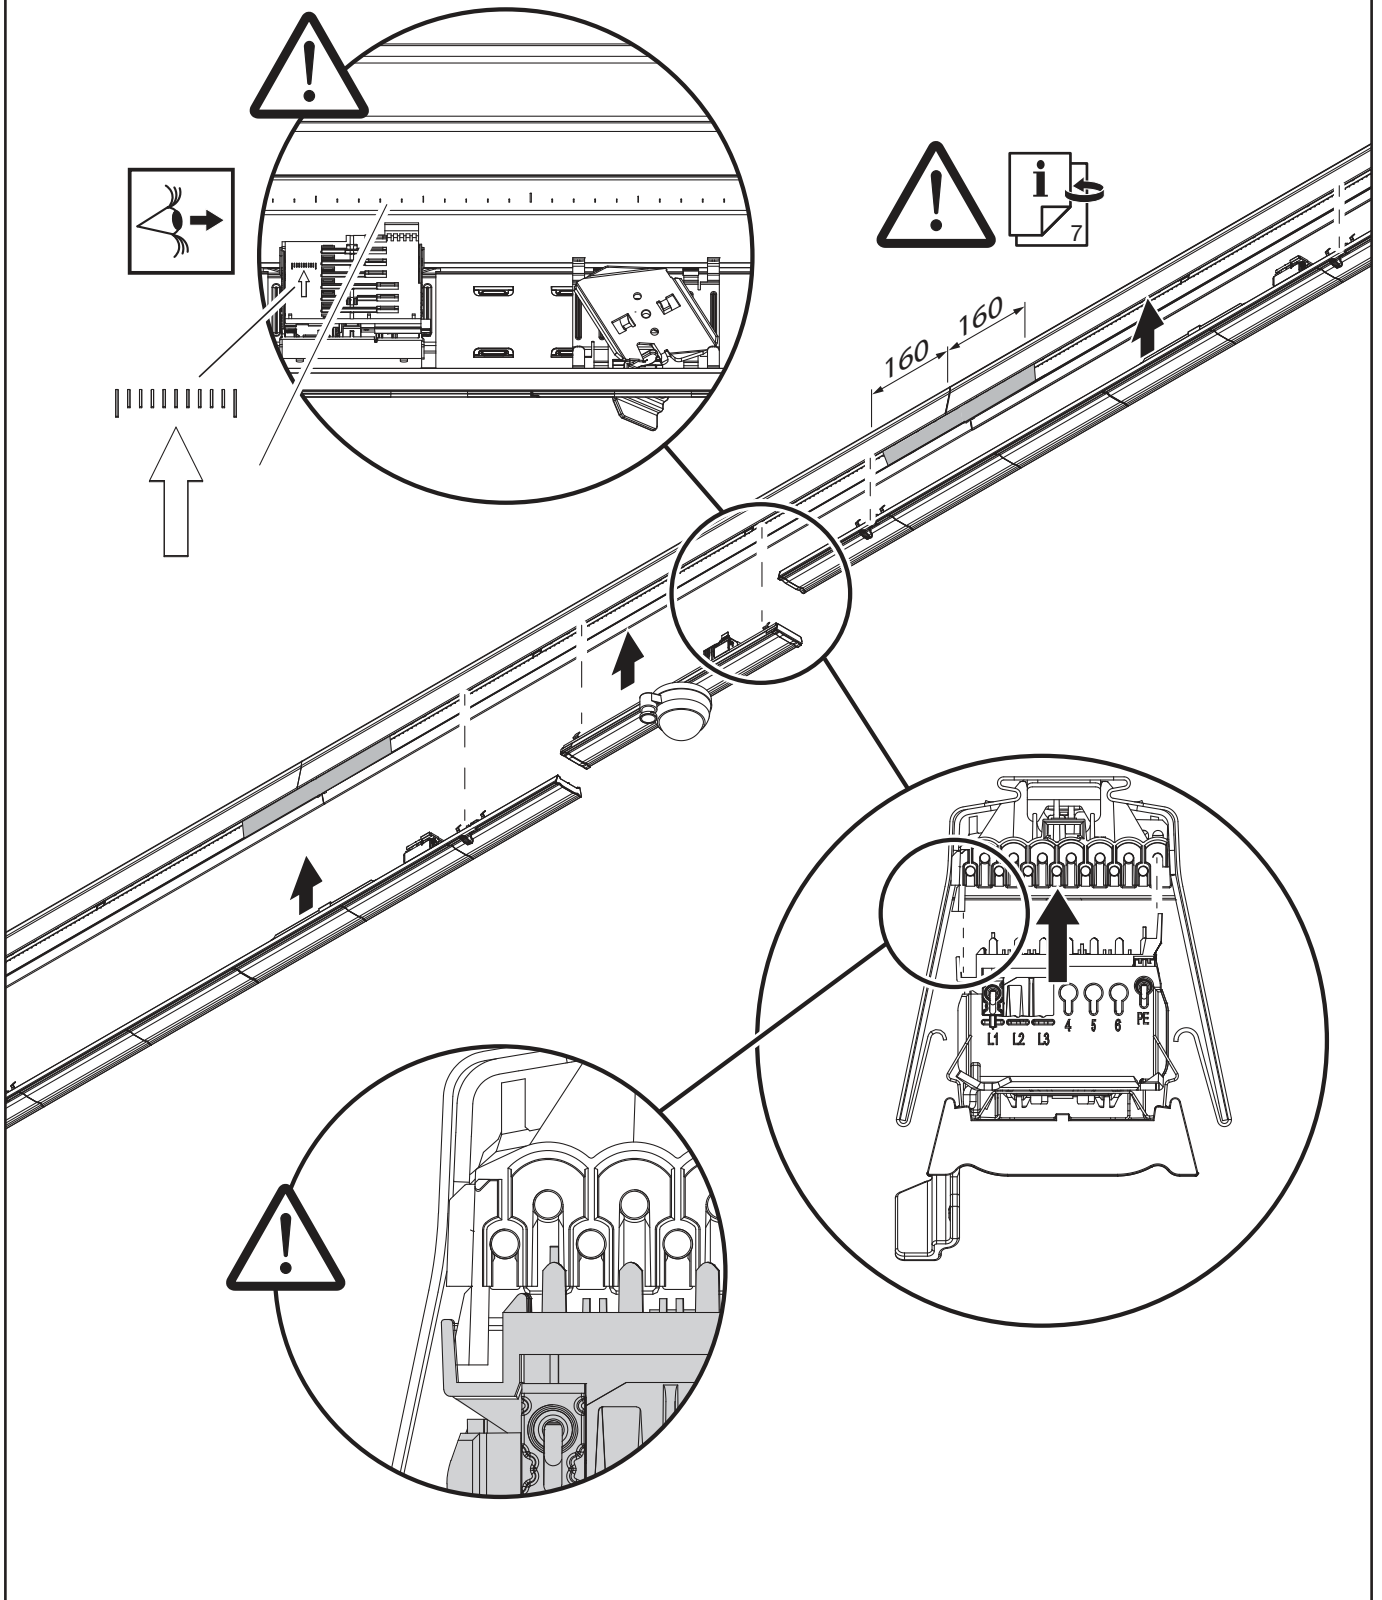

4

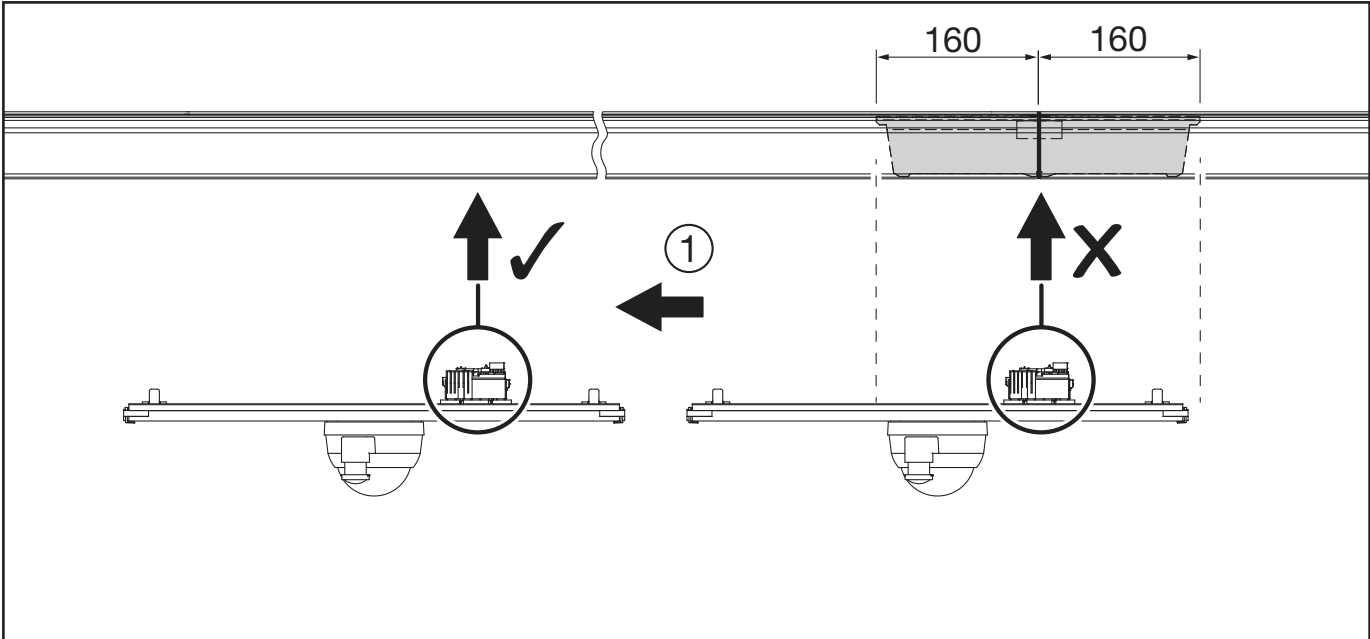
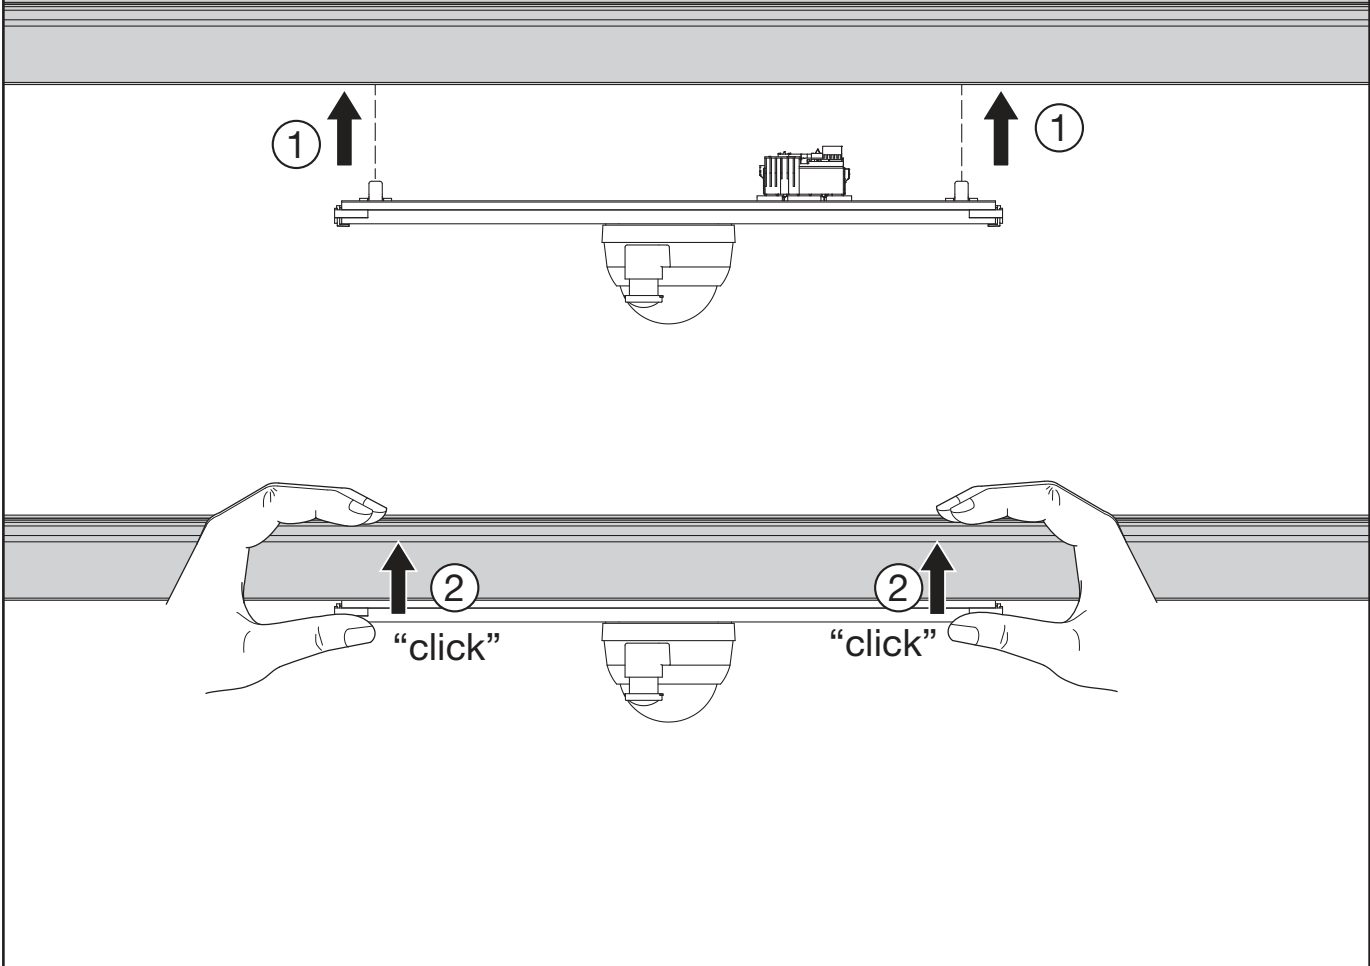


5

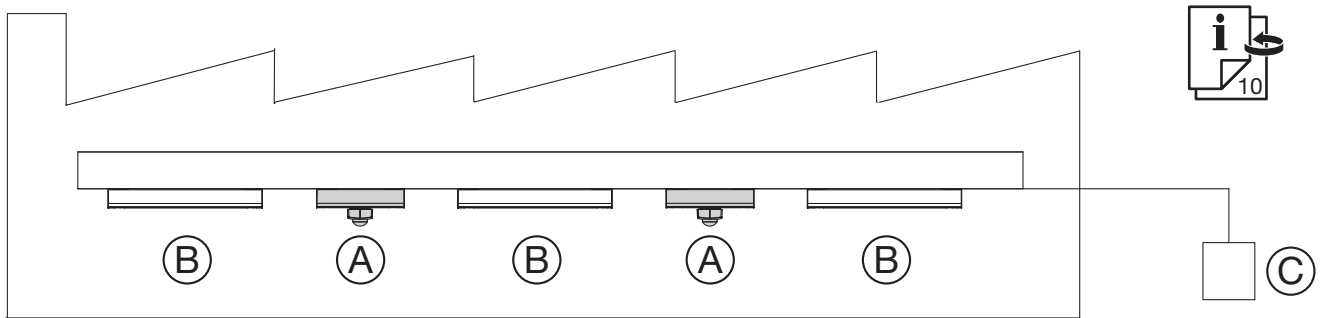


Funktion	Name / name	
(A)	Licross Trunking Sensor PE1	56TN1SDSPE1B
(B)	Licross Luminaire DALI	51T...
(C)	Central control system (DALI 2)	DALI 2 Gateway

siehe beiliegende
Sensoranleitung
see enclosed sensor
instruction

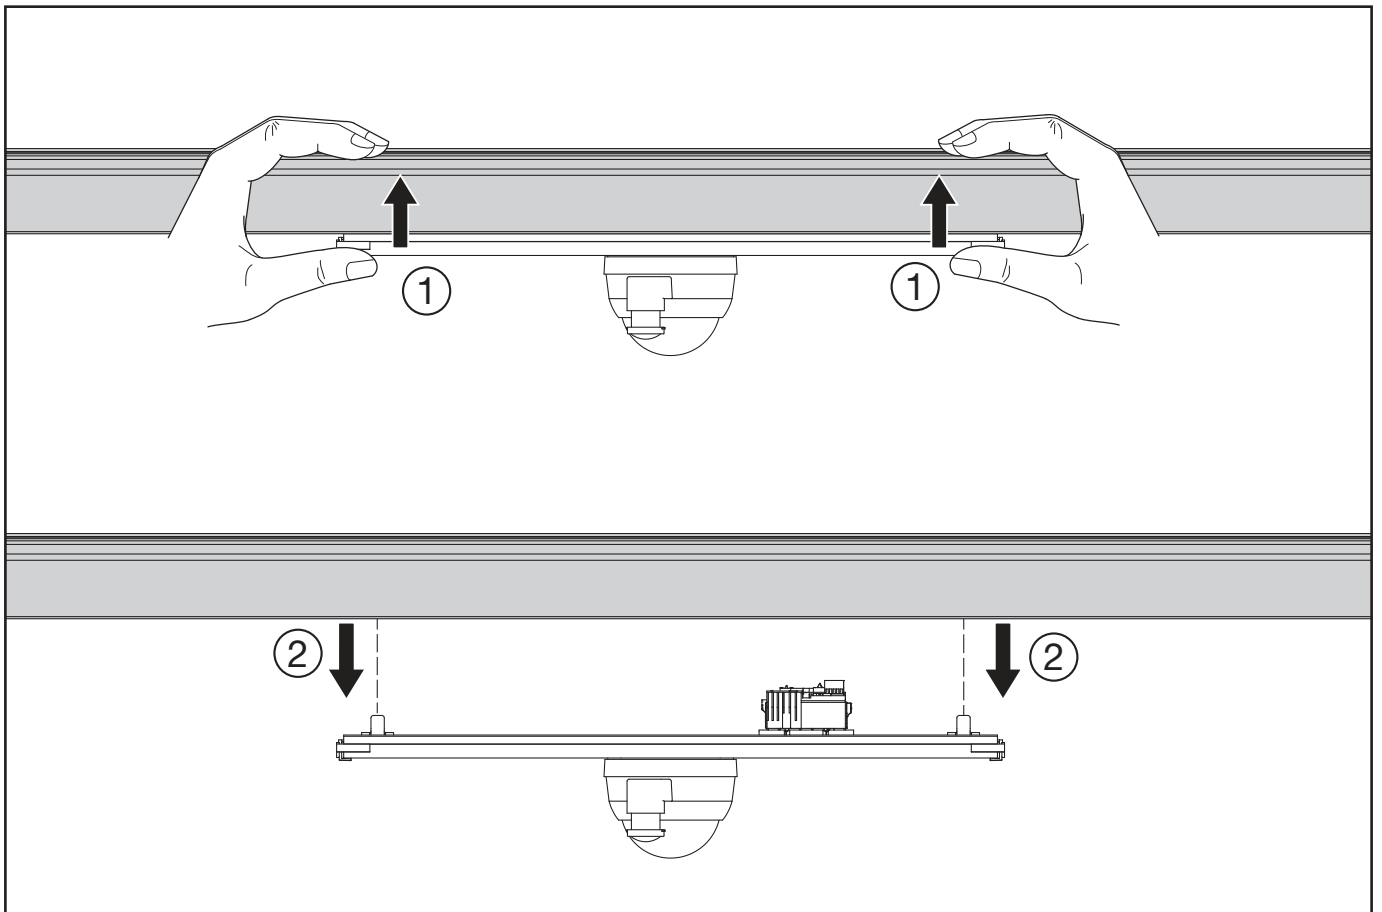

Beispiel / example

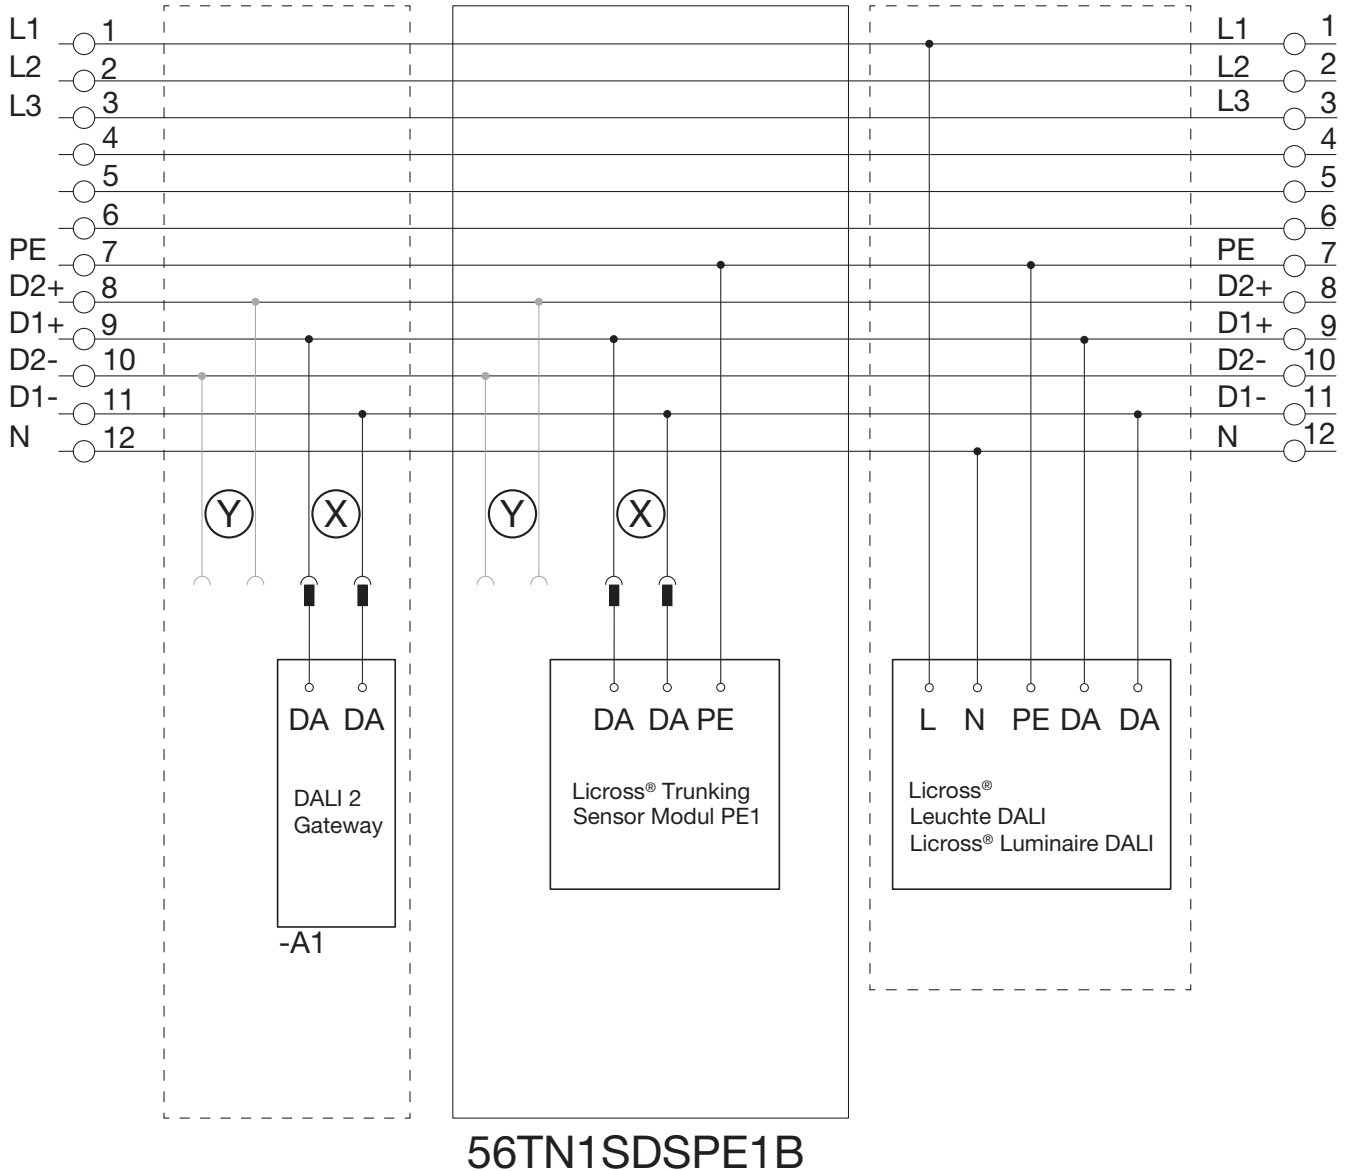



A1: bauseitig, nach DALI 2-Norm, Teile 101, 103, 303 und 304
 onsite, according to DALI 2 normative, part 101, 103, 303 and 304



(X) Anschluss auf DALI-Linie 1
 (Adern 9+11) = Serien einstellung

connection to DALI-Line 1
 (wires 9+11) = factory setting

(Y) Anschluss auf DALI-Linie 2
 (Adern 8+10) = optionale Auswahl

connection to DALI-Line 2
 (wires 8+10) = optional connection

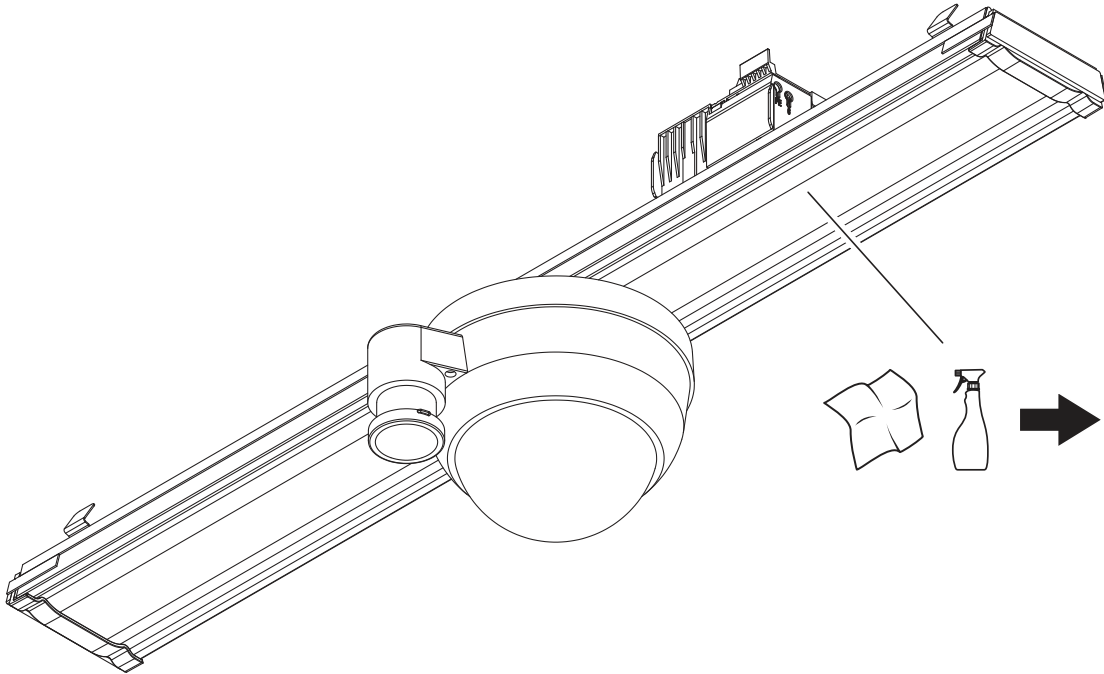

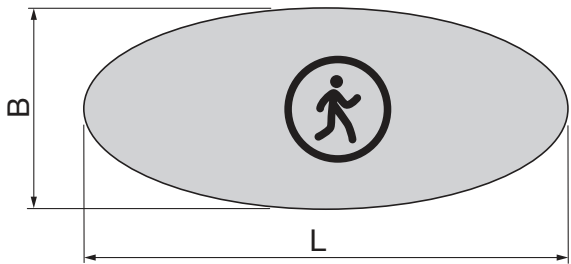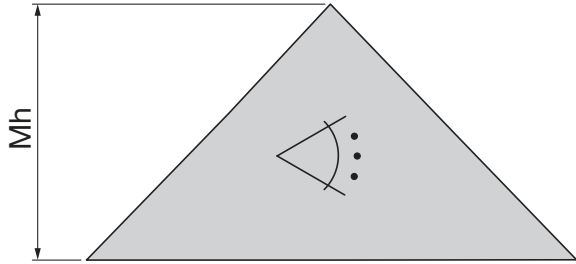

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m



+



Ⓓ Zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nicht leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Ⓔ For use in an environment in which a deposit of non-conductive dust on the luminaire may be expected. Ⓕ Destiné à être utilisé dans un environnement dans lequel il est possible que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire. Ⓖ Da usare in ambienti in cui è possibile aspettarsi depositi di polvere non conduttiva sull'impianto di illuminazione. Ⓖ Para aplicaciones en un entorno en el cual se puede esperar un depósito de polvo no conductor encima de la luminaria. Ⓖ Para uso em ambiente, no qual pode ser esperada a acumulação de poeiras não condutoras sobre a luminária. Ⓔ Για χρήση σε περιβάλλον στο οποίο αναμένεται απόθεση μη αγώγιμης σκόνης στο φωτιστικό. Ⓜ Voor gebruik in een omgeving waarin afzetting van een niet-geleidende stof op de armatuur kan worden verwacht. Ⓢ För användning i en miljö som där det kan förväntas en avlagring av damm på armaturen. Ⓢ Käytettäväksi ympäristöissä, joissa sähköä johtamattomia pölykertymiä voi olla odotettavissa lampulle. Ⓝ For bruk i miljøer der det forventes oppsamling av ikke-ledende støv på lampen. Ⓝ Til brug i miljøer, hvor der kan forventes aflejrning af ikke-ledende støv på belysningsarmaturet. Ⓒ Pro použití v prostředí, kde lze očekávat usazování nevodivého prachu na svítidle. Ⓢ Для использования в местах, где возможно оседание на светильнике диэлектрической пыли. Ⓢ Olyan környezetben használandó, ahol elektromosságot nem vezető por rakodhat a világítótestre. Ⓓ Oprawa do użytku w środowisku, w którym można spodziewać się gromadzenia nieprzewodzącego pyłu. Do użytku w środowisku, w którym można spodziewać się gromadzenia na oprawie kurzu (pyłu) nieprzewodzącego prądu. Ⓢ Na použitie v prostredí, v ktorom možno očakávať usadzovanie nevodivého prachu na svietidle. Ⓢ Za uporabo v okolju, kjer se lahko pričakuje kopičenje neprevodnega prahu na svetilu. Ⓢ Lamba üzerinde iletken olmayan toz birikmesinin beklenebileceği bir ortamda kullanım içindir. Ⓢ Za uporabo u okolini, u kojoj se ne mogu očekivati naslage ne provodne prašine. Ⓢ Pentru utilizare într-un mediu în care se așteaptă depozitare de praf conductiv pe lampa. Ⓢ Предназначени за среда, в която е възможно натрупване на непроводящ прах върху осветителното тяло. Ⓢ Kasutamiseks keskkonnas, kus võib tolmu oodata. Ⓢ Skirta naudoti aplinkoje, kurioje gali kauptis nelaidžios dulksės ant šviestuvo. Ⓢ Izmantošanai vidē, kurā var būt paredzama strāvu nevadošu putekļu uzkrāšanās uz spuldzes virsmas. Ⓢ Za upotrebu u okruženju gde se očekuje depozit provodne prašine na lampi. Ⓢ Для використання в середовищі, в якому може очікуватись нашарування не струмопровідного пилу на світильник. Ⓢ Шамшырақта электрлік -статикалық емес шаңның жиналуы мүмкін сыртқы ортада қолдану үшін.



5MA63-261257_ad
15.05.2023 / SCH

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com